

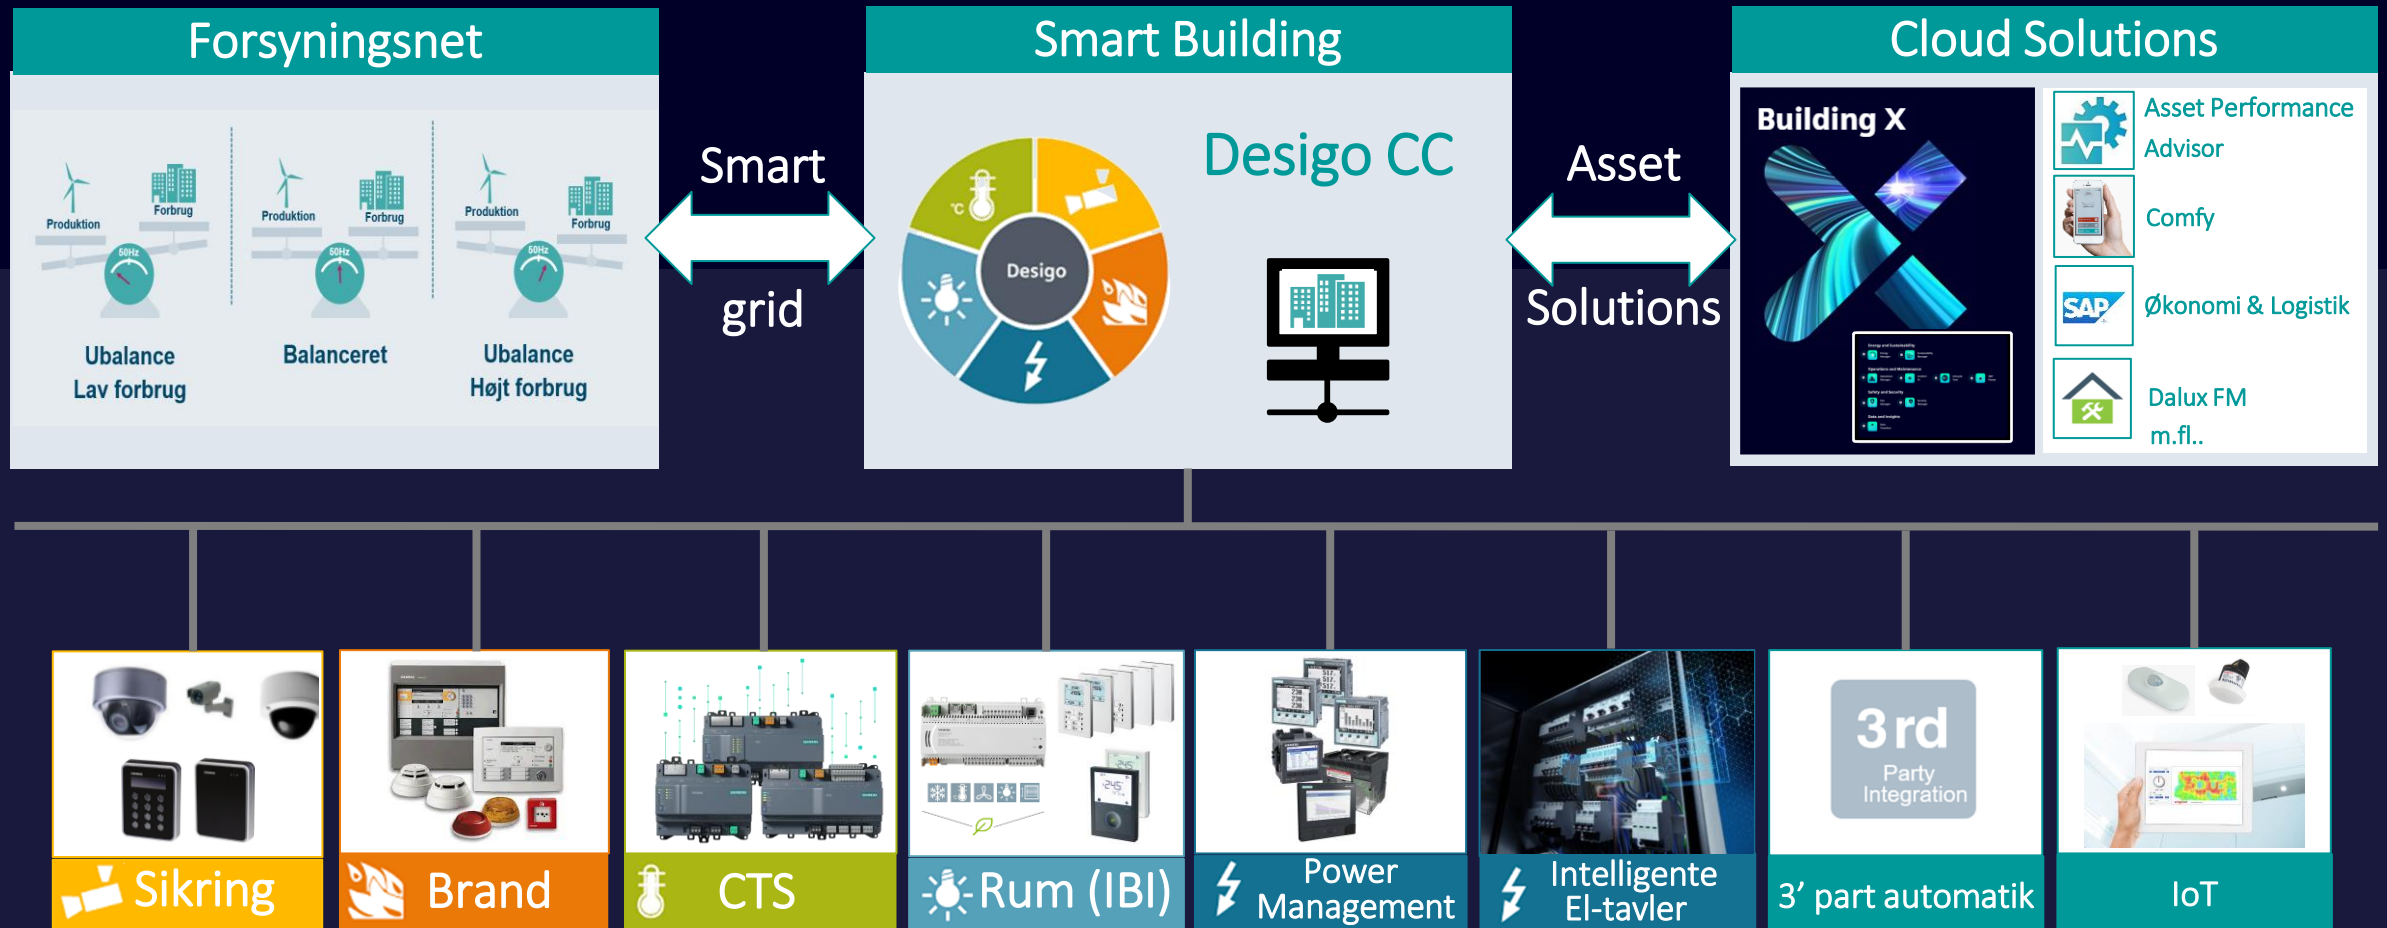


SIEMENS

Udveksling af data på tværs af platforme

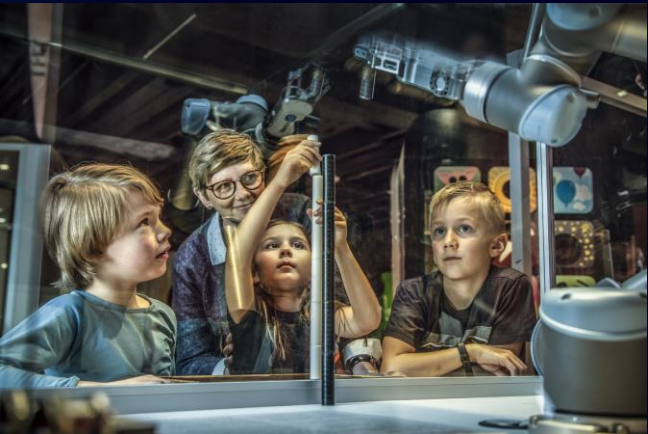

EXPERIMENTARIET

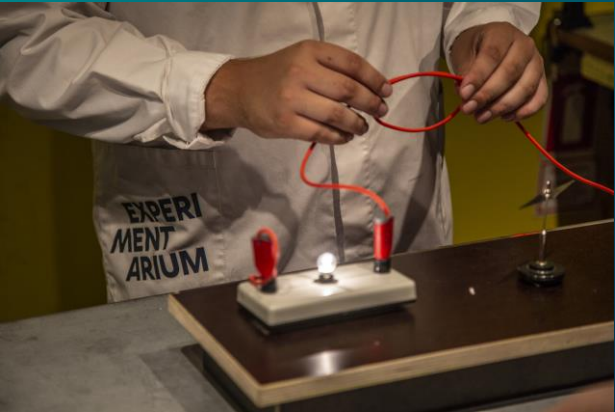



FACTS

Experimentarium åbnede for første gang i januar 1991
27. april brændte byggeprojektet og udskød åbningen af
det nye Experimentarium med over 1 år.

26.850 kvm bygning og over 15.000 kvm udstilling
Udlejet lokaler til kontorer og biograf
Årlig samlet elforbrug 1.100 MWh
Årlig solcelleproduktion 125.000 kWh
Årligt fjernvarmeforbrug: 2.200 GJ
10 ventilationsanlæg
1400 lysarmature som snart skal konverteres til LED
40 eltavler.
152 medarbejdere



FACTS

Hvad bruger Experimentarium CTS til

Styring af lys

Styring af ventilation – varme/køling

Styring af naturlig udluftning

Styring af AIA – ADK – ABA- IBI

Tilstandsbaseret vedligehold

Styring af udstillingsstrøm

Niveau 0

Niveau 1


Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Forside

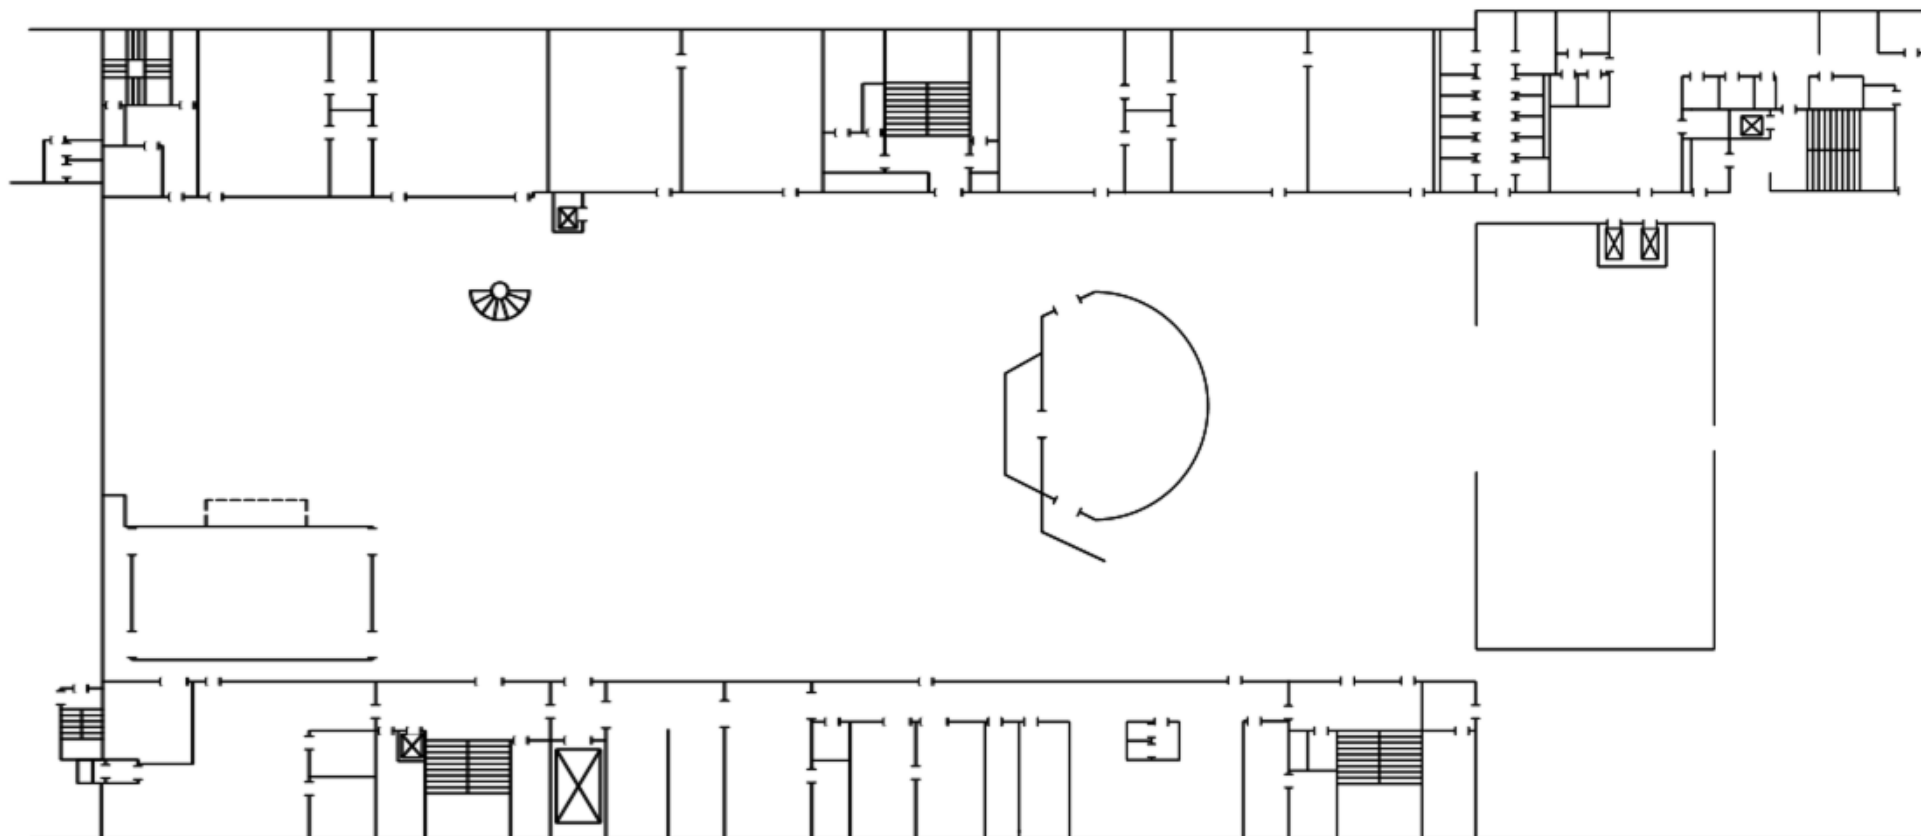**ABA**

Brandovervågning

IBI

Rumstyring



ADK

Adgangskontrol

AIA

Indbrudssikring

- Niveau 0
- Niveau 1
- Niveau 2
- Niveau 3
- Niveau 4
- Niveau 5
- Forside

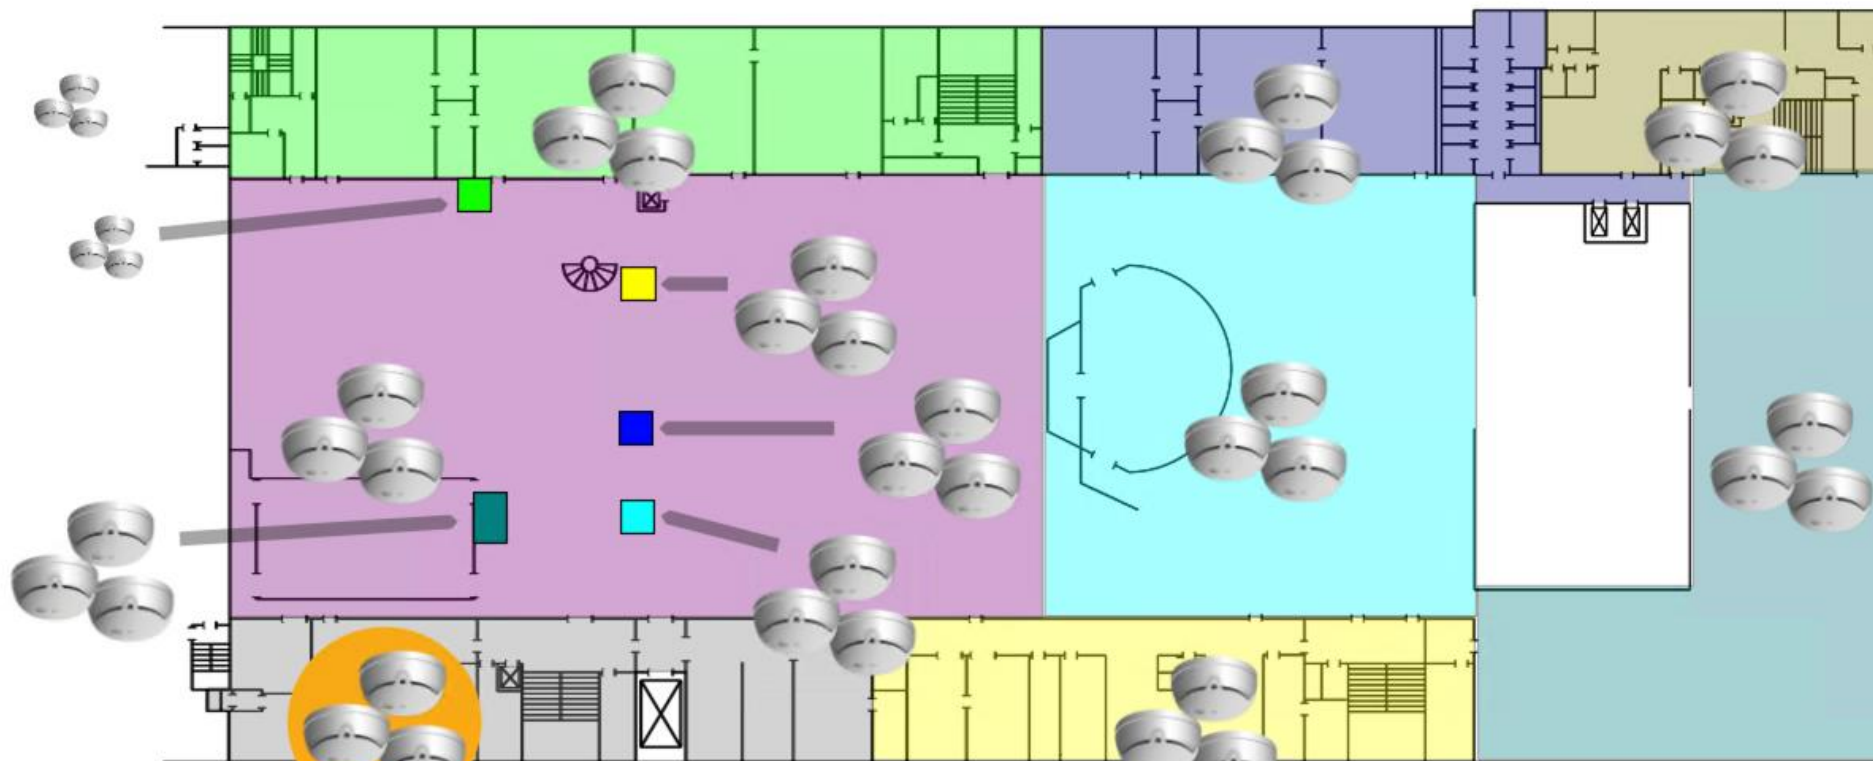

Manuel aktivering / deaktivering - Grøn Normal / Rød Aktiv

ABV Varsling

Niveau 0

Niveau 1

Niveau 2


Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Forside

1. SAL

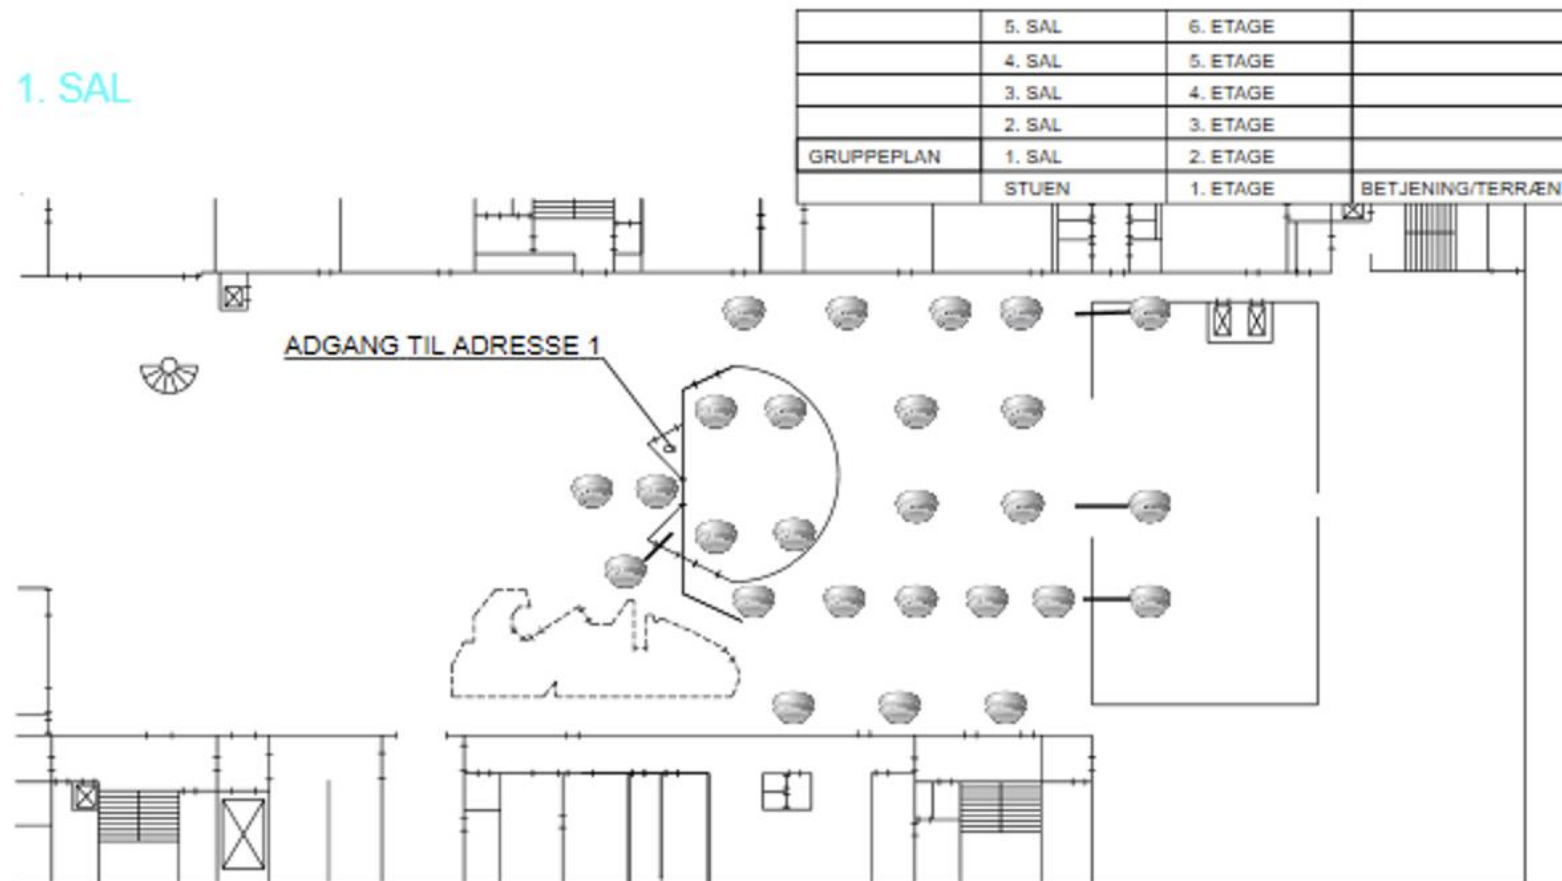

	5. SAL	6. ETAGE	
	4. SAL	5. ETAGE	
	3. SAL	4. ETAGE	
	2. SAL	3. ETAGE	
GRUPPEPLAN	1. SAL	2. ETAGE	
	STUEN	1. ETAGE	BETJENING/TERRÆN

ADGANG TIL ADRESSE 1

GRUPPEPLAN

AUTOMATISK
BRANDALARMANLÆGDETEKTORER
HERAF
SKJULT**SIEMENS**

VIRKSOMHEDENS NAVN OG TELEADRESSE:

EKSPERIMENTARIUM
TUBORG HAVNEVEJ 7
2900 HELLERUP

ART

R

ANTAL

25

GRUPPE NR.:

19

Dato:

20.01.17

Inst. nr.:

232.331

Init.:

DHS/MOU

Målestør.:

1.400

Anlægsnr.:

1446295

Funktion



Driftsform status

Experimentarium Hellerup, 1. sal

Niveau 0

Niveau 1


Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Forside

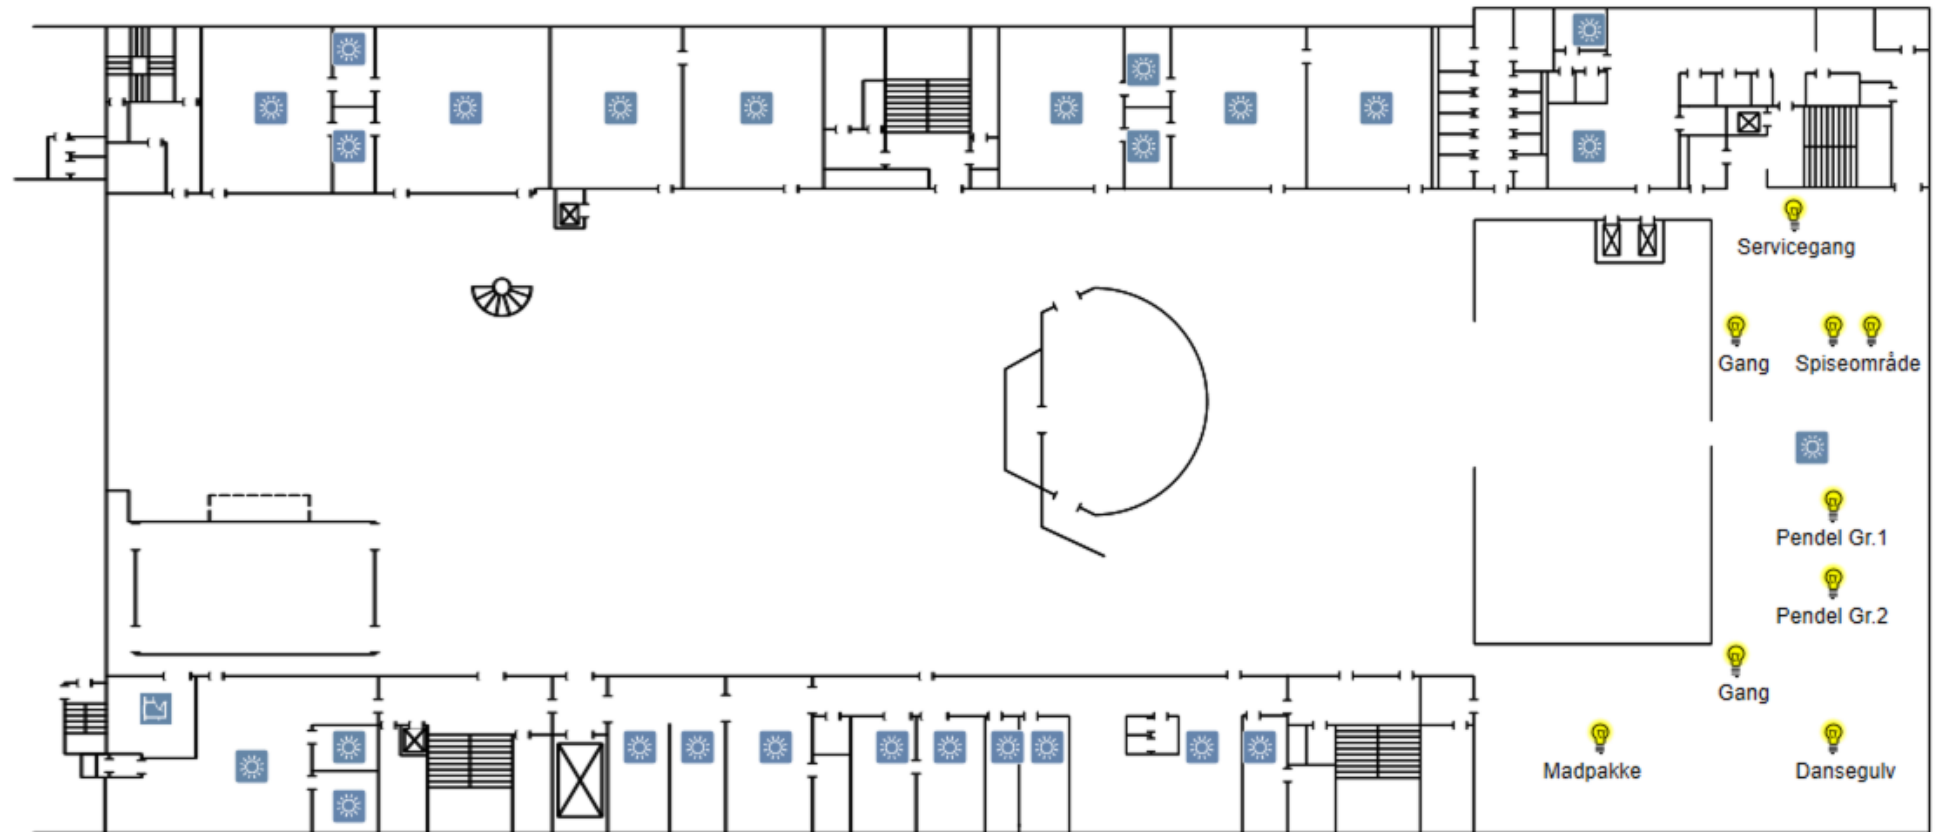

Vådrum 1C221


Lokalestatus

Driftstilstand for anlæg


 Komfort

Køling

Opvarmning

 23,0 °C 22,0 °C

Status for opvarmning/afkøling

 Varme

Rumsetpunkter


Driftstilstand for rummet

  Komfort

Køling


Opvarmning

 °C 23,0   °C 22,0  

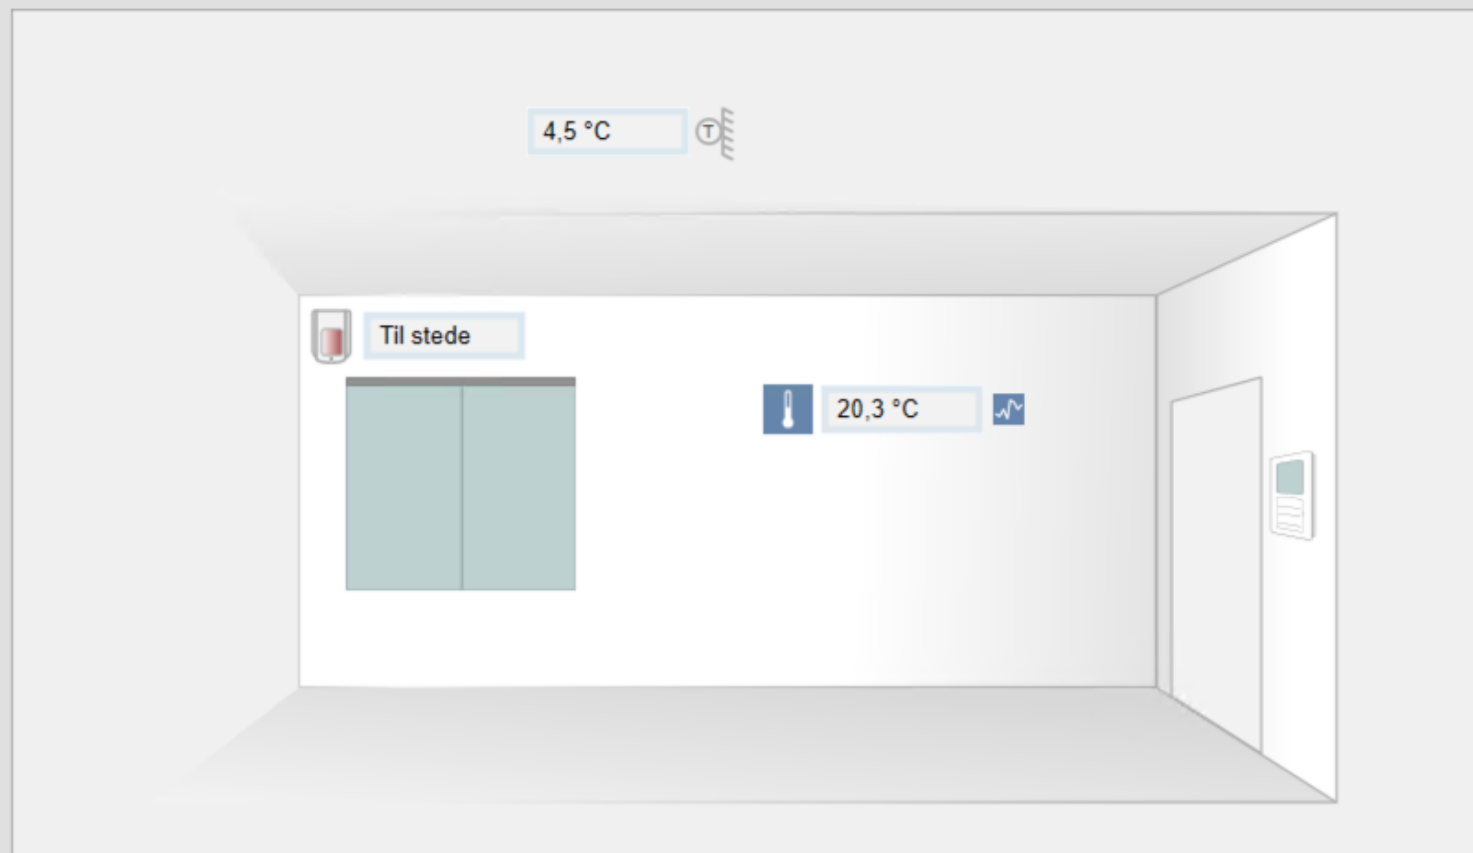

Hændelser

Hændelsestilstand


 Normal

Oversigt

 0  0  0  0  0

Yderligere overvågning

Lys og solafskærmning

 Rumbelysnings-sammensætning

Segment(er)

Navn	Overvågningstilstand	Oversigt over hændelser	HVAC	Lys	Solafskærmning
Regulering 1C221	 Normal	 0  0  0  0  0			
Lys 1 1C221	 Normal	 0  0  0  0  0		 100 %	
Lys 2 1C221	 Normal	 0  0  0  0  0		 100 %	

Niveau 0

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Forside

